



# 曾於畑かんセンターだより

Vol.59

大隅地域振興局 農林水産部  
 曾於畑地かんがい農業推進センター  
 〒899-8102 鹿児島県曾於市大隅町岩川5677  
 TEL.099-482-1118


CONTENTS

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1P 給水装置凍結防止対策 | 5P 自給粗飼料確保    |
| 2P 定流量停止弁紹介   | 6P ヒリュウ台大将季特性 |
| 3P いちごの健全苗確保  | 7P 新たな農業者育成   |
| 4P 茶秋冬防霜対策    | 8P 家畜防疫対策     |

## 畑地かんがい用給水装置の凍結防止対策

例年、冬期に畑地かんがい用給水装置の凍結による破損が発生しています。凍結による給水装置破損の修復は使用者の負担となるため、下記の「使用後の給水装置における各バルブの開閉操作」を参考に給水装置内の水抜きを確実に行い、破損防止に努めてください。  
 また、給水装置内の水抜きと併せて、装置全体を布等でくるみ保温を行うことも凍結防止に効果的な対策です。

### 1 凍結による破損事例( 印:破損部分)

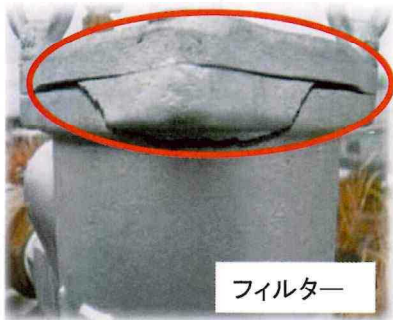

フィルター




圧力調整弁



バルブ

### 2 使用後の給水装置における各バルブの開閉操作と保温例

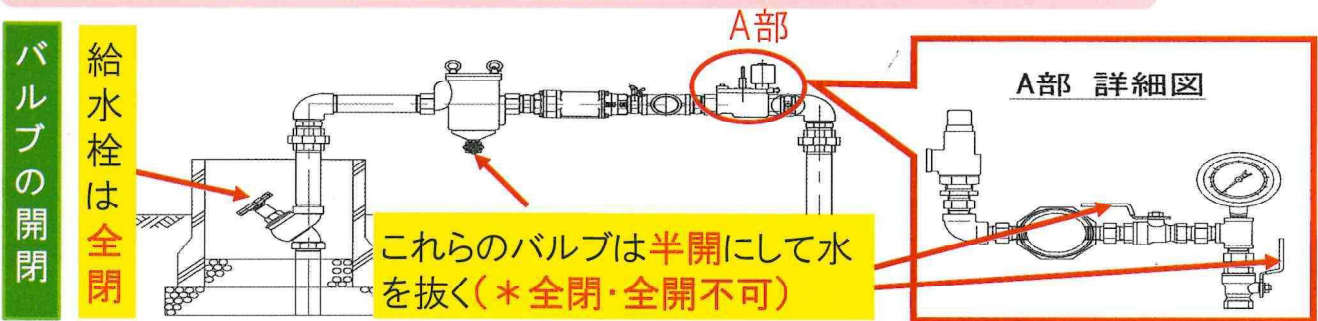

給水装置保温

左写真のように布等でくるみ保温を行ってください。

\*破損・水漏れについては各土地改良区へご連絡ください。